


Seinäpuhalluslaitteiden suunnitteluohje

Seinäpuhalluksen perusvaatimukset asuinhuoneistoille (poistoilmaluokka 3)

- + ulospuhallusilmalaitteen etäisyys toisten huoneistojen ulkoilmalaitteista on vähintään 3 m
- + vapaan ulospuhallusaukon keskimääräinen virtausnopeus on vähintään 5 m/s käyttöajan tehostamattomalla ilmavirralla
- + ulospuhallusilmalaitteen etäisyys viereisistä seinistä on vähintään 3 metriä, naapuritontista vähintään 4 m ja vastapäisestä seinästä tai rakennuksesta vähintään 15 m
- + ulospuhallusilmalaitetta ei sijoiteta umpinaisten sisäpihojen puoleisille julkisivuille
- + ulospuhallusilmalaitetta ei sijoiteta julkisivussa oleviin syvennyksiin tai nurkkauksiin
- + ulospuhallusilmalaitteen toimivuus suunnitellussa käyttötarkoituksessa on varmistettu



TUPA

Pikavalinta

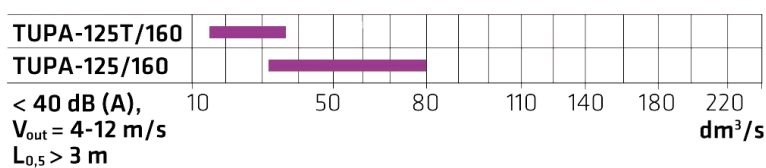

UPA

Pikavalinta

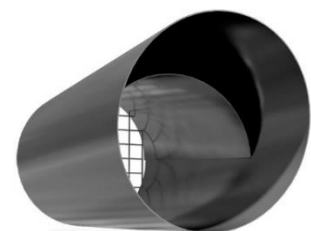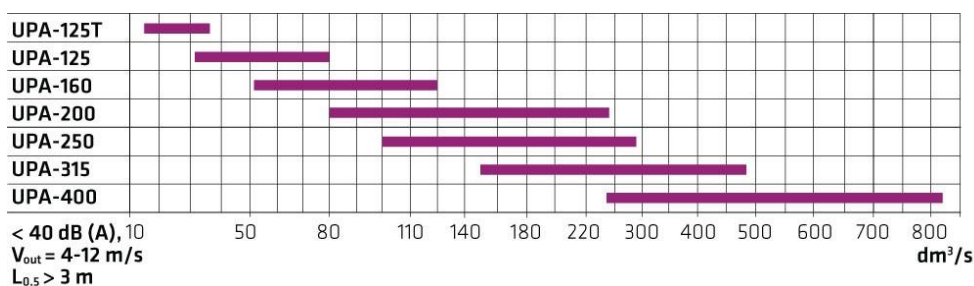

UPSI

Pikavalinta

